



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 6
(ТО НД № 6)

ул.Комсомольская, 10, г.Камень-на-Оби,
Каменского района, Алтайского края, 658700
тел. 2-11-43, 2-31-52, факс 2-13-57
e-mail: kamgpn@mail.ru

20.11.15 г. № 2-12-46-17-510

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТОЛСТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Я, Главный государственный инспектор г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Д.А., рассмотрев административный материал № 160 от 06.11.15 г. в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ТОЛСТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению:

6 ноября 2015г. в «11» час. «00» мин. в зданиях, помещениях и на территории МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ТОЛСТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» по адресу (адресам): Алтайский край, Каменский район, п. Толстовский, ул. Центральная, 47

нарушены/не выполнены: Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390,

Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения. (МКОУ "ТОЛСТОВСКАЯ СОШ")	Правила противопожарного режима в РФ, п.21 "Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздухопроводов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год."
Не в полном объеме обеспечены установленными нормами планы эвакуации на случай возникновения пожара согласно ГОСТ. (МКОУ "ТОЛСТОВСКАЯ СОШ")	Правила противопожарного режима в РФ п.7 "На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения."

пункты которых указаны в протоколе № 160 об административном правонарушении от 06.11.15 г., составленном в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ТОЛСТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, копия которого Вам вручена.


На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо устранить вышеперечисленные нарушения.

В течение 1 (одного) месяца (до 21.12.2015 г.) с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Представление внес:

Главный государственный инспектор г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Д.А.

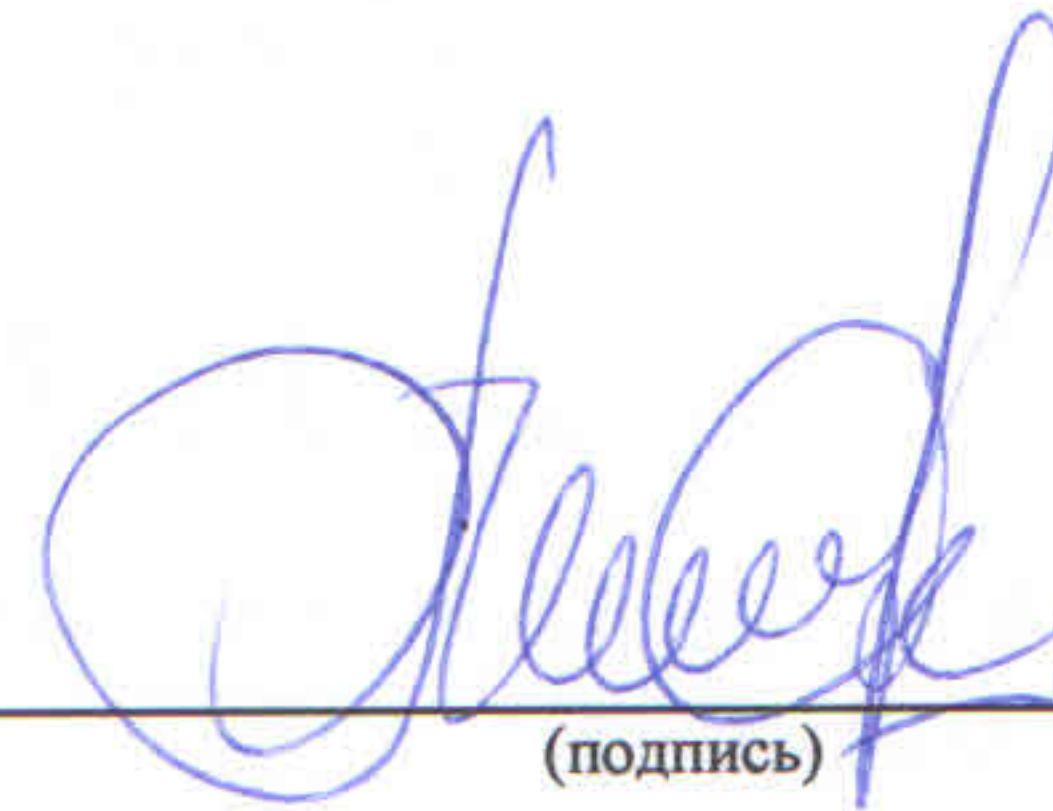

(подпись)

Настоящее представление получил: 2011.15 г.

дата,

✓ В.И. Вет

подпись

Шевченко Л.В.

Ф.И.О

Представление направлено: —

дата, исходящий №